

鳥取県東部広域行政管理組合消防局告示第2号

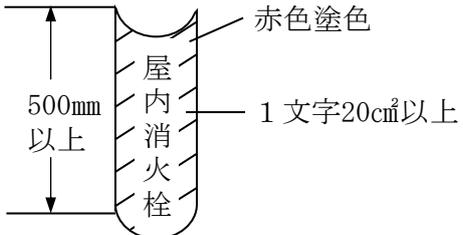
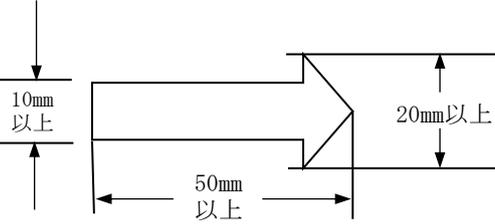



消防法施行令（昭和36年政令第37号）及び消防法施行規則（昭和36年自治省令第6号）に定める消防用設備等の標識並びに鳥取県東部広域行政管理組合火災予防条例施行規則（昭和53年鳥取県東部広域行政管理組合規則第22号）に定める各種標識・掲示板及び表示板の表示の基準について、その細目を次のとおり定める。



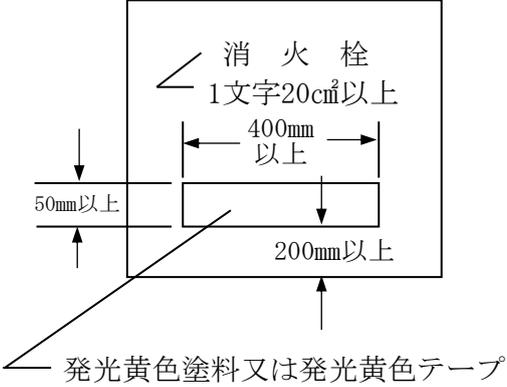
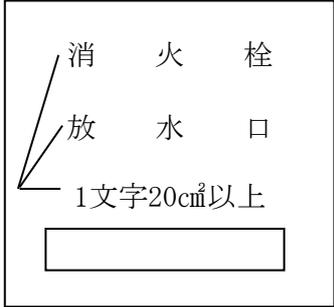
令和2年6月26日

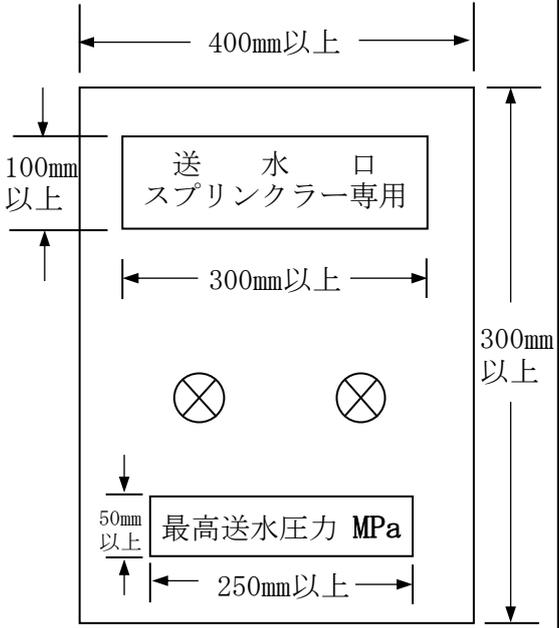
鳥取県東部広域行政管理組合
消防局長 福田 昭 英

標識・掲示板及び表示板の表示基準

1 消防法施行令並びに消防法施行規則に定める消防用設備等の標識の表示基準は、次のとおりとする。

設備名	種類	標識の大きさ 標識の地色文字色	標識の表示方法
1 屋 内 消 火 栓 設 備	(1) 電源開閉器	短辺 長辺 10mm以上×30mm以上 地色……白 文字……赤	
	(2) 屋内消火栓配管 である旨の表示	吐出管500mm以上 赤色で塗色する。 1文字20cm ² 以上 地色……赤 文字……白	
	(3) 逆方向 止弁流水	短辺 長辺 20mm以上×50mm以上 (10) 色……淡青色	
	(4) 開閉弁の常時開閉表示	短辺 長辺 30mm以上×50mm以上 地色……白 文字……赤	① 常時開 
		短辺 長辺 30mm以上×50mm以上 地色……白 文字……黒	② 常時閉 
(5) 開閉弁の方向	短辺 長辺 15mm以上×50mm以上 地色……白 文字……赤	 開閉弁の直近の配管に表示する。	

	(6)	<p>消火栓起動装置の表示</p> <p>短辺 長辺 10mm以上×30mm以上</p> <p>地色……白 文字……赤</p>	<p>① 消火栓起動表示</p> 
			<p>② 消火栓起動ボタンが火災報知機の発信機と併用する場合</p> 
1 屋 内 消 火 栓 ボ ッ ク ス の 表 示	(7)	<p>1文字20cm²以上</p> <p>地色……赤色系 (白色系)</p> <p>文字……白色系 (赤色系)</p> <p>短辺50mm以上長辺400mm以上の発 光黄色塗料又は発光黄色テープを ボックス下端から200mm以上の位 置に塗布又は貼付する。</p> <p>扉に操作方法を示す表示シールを 貼付する。</p>	<p>① 消火栓ボックス</p> 
			<p>② 連結送水管の放水口を内蔵するもの</p> 
			<p>③ 連結送水管の放水口、ホース、ノズルを内蔵するもの</p> 

<p>1 屋内消火栓設備</p>	<p>(10) 表示マーク</p>	<p>易操作性 1号消火栓及び2号消火栓</p> 
<p>2</p>	<p>(1) 電源開閉器 (2) スプリンクラー配管である旨の表示 (3) 逆止弁の流水方向 (4) 開閉弁の常時開閉表示 (5) 開閉弁の開閉方向 (6) 制御盤の表示</p>	<p>屋内消火栓設備の標識(1)から(5)及び(8)を準用すること。</p>
<p>ス プ リ ン ク ラ ー 設 備</p>	<p>(7) 送水口表示 短辺 長辺 100mm以上×300mm以上 (埋込型に限る。) 地色……赤 文字……白 (WBメッキ 仕上げ含む) 最高送水圧力表示 短辺 長辺 50mm以上×250mm以上 (埋込型に限る。) 地色……赤 文字……白 (WBメッキ 仕上げ含む)</p>	
<p>(8) 制御弁の表示</p>	<p>短辺 長辺 100mm以上×300mm以上 地色……赤 文字……白</p>	

2 ス プ リ ン ク ラ ー 設 備	(9) 末端試験弁	短辺 長辺 50mm以上×100mm以上 地色……赤（白） 文字……白（黒）	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;"> ス プ リ ン ク ラ ー 末 端 試 験 弁 </div>
	(10) 手動起動装置	短辺 長辺 100mm以上×300mm以上 地色……赤 文字……白	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;"> ス プ リ ン ク ラ ー 設 備 手 動 起 動 装 置 </div>
	(11) 名称・取扱い方法 の防護区画の	防護区画の名称 短辺 長辺 50mm以上×150mm以上 地色……白 文字……黒 取扱い方法 1文字2cm ² 以上 地色……白 文字……黒 （注意事項の文字は赤とする）	<div style="display: flex; flex-direction: column; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> ス プ リ ン ク ラ ー 設 備 操 作 函 </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px; text-align: center;"> 2階大宴会場 </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> 取扱い方法 注意事項 </div> </div> <div style="display: flex; flex-direction: column; align-items: center; margin-top: 10px;"> <div style="margin-bottom: 5px;">防護区画の名称</div> <div style="margin-bottom: 5px;">→</div> <div style="margin-bottom: 5px;">取扱い方法</div> <div style="margin-bottom: 5px;">→</div> </div>
	(12) 消火感知器の表示	短辺 長辺 10mm以上×30mm以上 地色……白 文字……赤	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;"> 消 火 設 備 起 動 用 </div>
	(13) 補助散水栓の表示	「消火用散水栓」と表示し、文字の大きさ等は屋内消火栓設備の標識(7)を準用すること。	

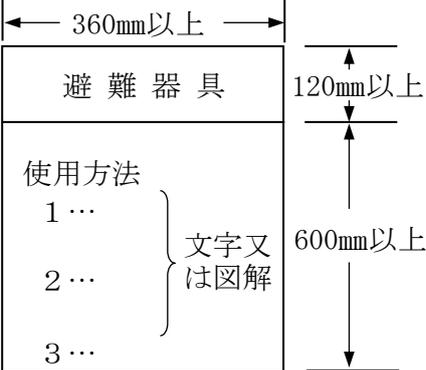

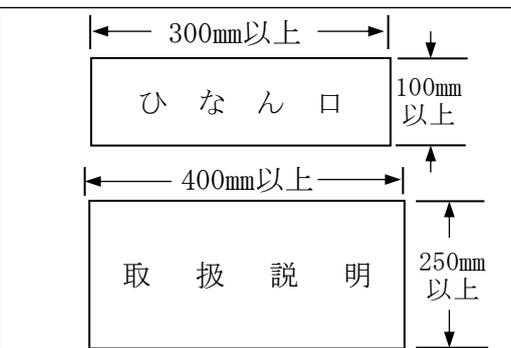
3 水 噴 霧 消 火 設 備	(1) 電源開閉器 (2) 水噴霧消火設備の配管である旨の表示 (3) 逆止弁の流水方向 (4) 開閉弁の常時開閉表示 (5) 開閉弁の開閉方向 (6) 制御盤の表示		屋内消火栓設備の標識(1)から(5) 及び(8)を準用すること。
	(7) 制御弁の表示 (8) 手動起動装置 (9) 手動起動装置の防護区画の名称、取扱方法 (10) 消火設備起動用の感知器の表示		
(11) 試 験 弁	短辺 長辺 50mm以上×100mm以上 地色……赤 文字……白	水 試 噴 霧 験 消 火 弁 設 備	
4 泡 消 火 設 備	(1) 電源開閉器 (2) 泡消火設備の配管である旨の表示 (3) 逆止弁の流水方向 (4) 開閉弁の常時開閉表示 (5) 開閉弁の開閉方向 (6) 制御盤の表示		屋内消火栓設備の標識(1)から(5) 及び(8)を準用すること。
	(7) 泡消火設備送水口 (8) 制御弁の表示 (9) 手動起動装置 (10) 手動起動装置の防護区画の名称、取扱方法 (11) 消火設備起動用の感知器		
	(12) 試験弁	} 水噴霧消火設備の標識(11)を準用すること。	

4	泡消火設備	(13) 消火薬剤の充てん	年月日・充てん会社 短辺 長辺 100mm以上×200mm以上 地色……白 文字……黒	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> 充てん年月日 年 月 日 充てん薬剤名 充てん量 kg 充てん会社 </div>
		(14) 手動・自動の切替	手動自動の切替 短辺 長辺 20mm以上×30mm以上 取扱い方法 1文字2cm ² 以上 地色……白 文字……黒 (注意事項の文字は赤とする)	<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 10px; text-align: center;">手 動</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 10px; text-align: center;">自 動</div> </div>
		(15) 移動式のボック	<ul style="list-style-type: none"> ・移動式である旨 1文字20cm²以上 ・泡消火設備である旨 1文字9cm²以上 地色……赤(白) 文字……白(赤) 	<div style="border: 1px solid black; padding: 10px;"> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> 移動式 </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> 泡消火設備 </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 5px;"> 1文字20cm²以上 </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 5px;"> 1文字9cm²以上 </div> </div>
5	不活性ガス消火設備	<p>(1) 電源開閉器 } 屋内消火栓設備の標識(1)を準用すること。</p> <p>(2) 起動装置の防護区画の名称 } (3) 消火設備起動用の感知器の表示 } スプリンクラー設備の標識(11)及び(12)を準用すること。</p> <p>(4) 手動、自動の切替、取扱い方法 } 泡消火設備の標識(14)を準用すること。</p> <p>(5) 制御盤の表示 } 屋内消火栓設備制御盤の表示(8)を準用すること。</p>		

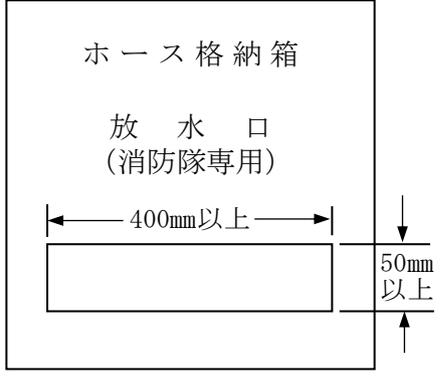
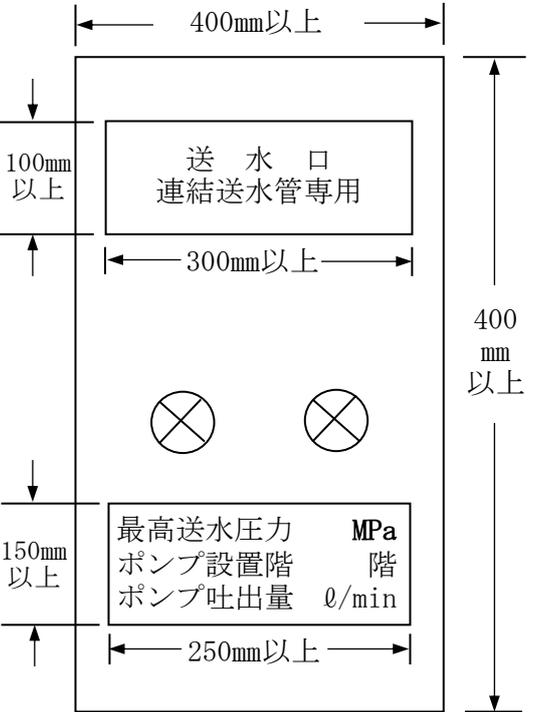
5 不 活 性 ガ ス 消 火 設 備	(10) ボ ッ ク ス 型 以 外 の 移 動 式	消 火 設 備 の 容 器 置 場	<p>短辺 長辺</p> <p>100mm以上×300mm以上</p> <p>地色……赤</p> <p>文字……白</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 10px auto;"> <p style="text-align: center;">移 動 式 不活性ガス消火設備</p> </div>
	(11) 保 安 の た め の 措 置	手 動 起 動 装 置 の 注 意 事 項	<p>注 意 事 項</p> <p>1 火災のとき以外に手にふれないこと。</p> <p>2 火災のときには、次のことに注意する。</p> <p>(1) 室内に人がいないことを確める。</p> <p>(2) この扉を開くとサイレンが鳴る。 (出入口の扉又はシャッターを締る)</p> <p>(3) ボタンを押すと出入口の扉（又はシャッター）が締り○秒後に不活性消火ガスが室内へ吹き出す。</p> <p>(4) 出入口上部の「不活性消火ガス放出中」が点灯しているときは入りを禁止する。</p>
6 ハ ロ ゲ ン 化 物 消 火 設 備	<p>(1) 電源開閉器 }</p> <p>(2) 起動装置の防護区画の名称 }</p> <p>(3) 消火設備起動用の感知器の表示 }</p> <p>(4) 手動、自動の切替、取扱い方法 }</p> <p>(5) 移動式消火設備のボックス }</p> <p>(6) 制御盤の表示 }</p> <p>(7) 消火薬剤の充てん年月日、充てん会社</p> <p>(8) 選択弁、防護区画の名称</p> <p>(9) 貯蔵容器置場の立入禁止表示</p> <p>(10) ボックス型以外の移動式消火設備の容器置場</p> <p>(11) 保安のための措置</p>	<p>屋内消火栓設備の標識(1)を準用すること。</p> <p>スプリンクラー設備の標識(11)及び(12)を準用すること。</p> <p>泡消火設備の標識(14)を準用すること。</p> <p>不活性ガス消火設備の標識(9)を準用すること。</p> <p>屋内消火栓設備制御盤の表示(8)を準用すること。</p> <p>不活性ガス消火設備の標識(6)から(8)及び(10)、(11)を準用すること。</p>	

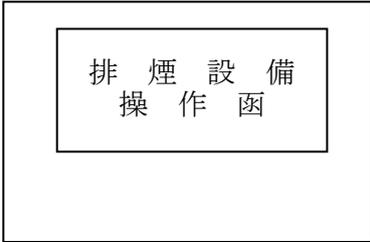
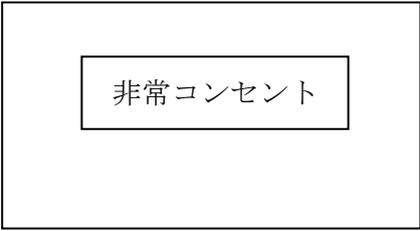
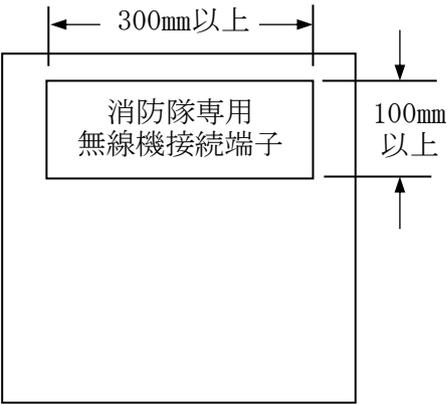
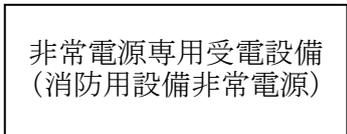
7 粉 末 消 火 設 備	<ul style="list-style-type: none"> (1) 電源開閉器 (2) 開閉弁の常時開閉表示 (3) 開閉弁の開閉方向 		屋内消火栓設備の標識(1)、(4)及び(5)を準用すること。
	<ul style="list-style-type: none"> (4) 起動装置の防護区画の名称 (5) 消火設備起動用の感知器の表示 		
	<ul style="list-style-type: none"> (6) 消火薬剤の充てん年月日、充てん会社 (7) 手動、自動の切替、取扱い方法 (8) 移動式消火設備のボックス 		泡消火設備の標識(13)から(15)を準用すること。
<ul style="list-style-type: none"> (9) 加圧用ガス貯蔵容器のガス充てん年月日、充てん会社 (10) 選択弁、防護区画の名称 (11) 貯蔵容器置場の立入禁止表示 		不活性ガス消火設備の標識(6)から(8)を準用すること。	
(12) 移 動 式 消 火 設 備 の	開閉弁の常時開閉表示	短辺 長辺 20mm以上×20mm以上 地色……白 文字……赤 (「閉」の文字は黒とする)	
(13) 移 動 式 消 火 設 備 の	開閉弁の開閉方向	短辺 長辺 15mm以上×30mm以上 地色……白 文字……赤	
8 屋 外 消 火 栓 設 備	<ul style="list-style-type: none"> (1) 電源開閉器 (2) 屋外消火栓配管である旨の表示 (3) 逆止弁流水方向 (4) 開閉弁の常時開閉表示 (5) 開閉弁の開閉方向 (6) 消火栓起動装置の表示 (7) 消火栓設備制御盤の表示 		屋内消火栓設備の標識(1)から(6)及び(8)を準用すること。

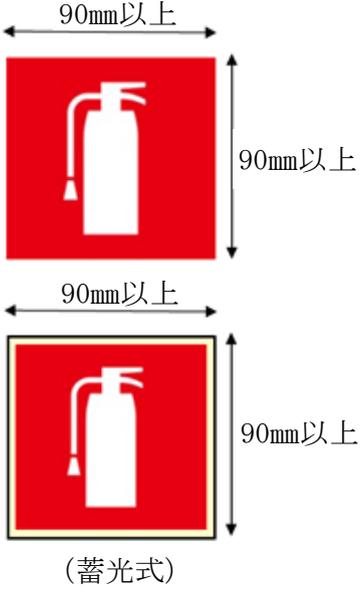
8 屋外消火栓設備	(8) 消火栓放水位置表示	短辺 長辺 100mm以上×300mm以上 地色……赤 文字……白	
	(9) 消火栓ボックス（放水口を内蔵しないもの）	1文字20cm ² 以上 地色……赤色又は朱色（屋内消火栓設備の基準に準じて位置表示灯を設置した場合はこの限りでない。） 文字……発光黄色塗料	
	(10) 消火栓ボックス（放水口を内蔵するもの）	1文字20cm ² 以上 地色……赤色又は朱色（屋内消火栓設備の基準に準じて位置表示灯を設置した場合はこの限りでない。） 文字……発光黄色塗料	
9 自動火災報知設備	(1) 電源開閉器 (2) 発信機が消火栓起動ボタンと併用される場合		屋内消火栓設備の標識(1)及び(6)②を準用すること。
	(3) 終端器位置	短辺 長辺 10mm以上×30mm以上 地色……赤 文字……白 警戒区域番号 地色……白 文字……黒	
10 ガ災警報漏れ設備	(1) 電源開閉器 (2) 終端器位置		(1) 屋内消火栓設備の標識(1)を準用すること。 (2) 自動火災報知設備の表示(3)を準用すること。

11 漏警 電報 火器 災	電源開閉器 } 屋内消火栓設備の標識(1)を準用すること。		
11の2 火装 災 通報 置	電源開閉器 } 屋内消火栓設備の標識(1)を準用すること。		
12 非報 常設 警備	電源開閉器 } 屋内消火栓設備の標識(1)を準用すること。		
13 避 難 器 具 誘 導 標 識	(1) 避 難 器 具 の 設 置 位 置 及 び 使 用 方 法	<p>・避難器具の設置位置</p> <p>短辺 長辺 120mm以上×360mm以上</p> <p>地色……白 文字……黒</p> <p>・使用方法</p> 	
	(2) 避 難 器 具 誘 導	<p>短辺 長辺 120mm以上×360mm以上</p> <p>地色……白 文字……黒</p> 	
	器 具 誘 導	連続バルコニーに設ける仕切板の表示	<p>400mm以上</p> <p>非常の際は、ここを破って隣へ避難して下さい。 避難口になりますので、この付近には物を置かないで下さい。</p>
	標 識	避難用ハッチ (マンホール) の表示	

14 誘導灯	電源開閉器 } 屋内消火栓設備の標識(1)を準用すること。	
15 消 防 用 水	(1) 電源開閉器 (2) 消防用水加圧ポンプである旨の表示 (3) 開閉弁の常時開閉表示 (4) 開閉弁の開閉方向 (5) 消防用水加圧ポンプの制御盤の表示	屋内消火栓設備の標識(1)、 (2)、(4)、(5)及び(8)を準用 すること。 (加圧ポンプを設置するも のに限る)
採 水 口	(6) 短辺 長辺 100mm以上×300mm以上 地色……赤 文字……白 (WBメッキ仕上げ含む)	<div style="border: 1px solid black; padding: 10px; text-align: center;"> 採 水 口 消 防 隊 専 用 </div>
16 連水 結設 散備	送水口 } スプリンクラー設備の標識(7)を準用すること。	
17 連 結 送 水 管	(1) 電源開閉器 (2) 連結送水管加圧ポンプである旨の表示 (3) 開閉弁の常時開閉表示 (4) 開閉弁の開閉方向 (5) 連結送水管加圧ポンプの制御盤の表示 (6) 逆止弁の流水方向 (7) 屋内消火栓ボックスに放水口を収納するもの	屋内消火栓設備の標識(1)、 (2)、(4)、(5)及び(8)を準用 すること。 (加圧ポンプを設置するも のに限る) 屋内消火栓設備の標識(3) 及び(7)②を準用すること。
放 水 口	(8) 放水口 (文字は容易に識別できる こと。) 1文字20cm ² 以上 消防隊専用 1文字9cm ² 以上 短辺50mm以上長辺200mm以上の発 光黄色塗料又は発光黄色テープを 付する。	<div style="border: 1px solid black; padding: 10px; text-align: center;"> 放 水 口 (消防隊専用) <div style="display: flex; justify-content: center; align-items: center; margin-top: 10px;"> <div style="display: flex; align-items: center; margin-right: 10px;"> ← 200mm以上 → </div> <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 20px; margin-bottom: 5px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; align-items: center; margin-left: 5px;"> ↓ 50mm 以上 ↑ </div> </div> </div> </div>

	<p>(9) 11階以上の階の放水口</p> <p>ホース格納箱（文字は容易に識別できること。）</p> <p>1文字20cm²以上</p> <p>放水口 } (8)放水口に準じ 消防隊専用 } ること。</p> <p>短辺50mm以上長辺400mm以上の発光黄色塗料又は発光黄色テープを塗付又は貼付する。</p>	 <p>ホース格納箱</p> <p>放水口 (消防隊専用)</p> <p>400mm以上</p> <p>50mm以上</p>
<p>17 連 結</p>	<p>(10) 未設置の送水口</p> <p>スプリンクラー設備の標識(7)を準用すること。</p> <p>ただし、スタンド型及び露出Y型は、文字を赤色とすることができる。</p>	
<p>送水管</p>	<p>(11) 加圧送水装置設置の送水口</p> <p>送水口表示</p> <p>短辺 長辺 100mm以上×300mm以上</p> <p>地色……赤</p> <p>文字……白 (WBメッキ仕上げ含む)</p> <p>最高送水圧力、ポンプ設置階、ポンプ吐出量表示</p> <p>短辺 長辺 150mm以上×250mm以上</p> <p>地色……赤</p> <p>文字……白 (WBメッキ仕上げ含む)</p>	 <p>400mm以上</p> <p>100mm以上</p> <p>送水口 連結送水管専用</p> <p>300mm以上</p> <p>400mm以上</p> <p>150mm以上</p> <p>最高送水圧力 MPa ポンプ設置階 階 ポンプ吐出量 ℓ/min</p> <p>250mm以上</p>
<p>18 排煙設備</p>	<p>(1) 電源開閉器 } 屋内消火栓設備の標識(1)を準用すること。</p> <p>(2) 排煙設備と連動する煙感知器 } スプリンクラー設備の標識(12)を準用すること。</p>	



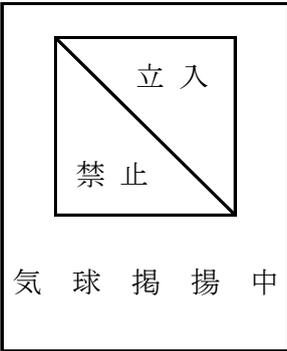


18 排煙設備	(3) 手動起動装置の取扱い方法	<ul style="list-style-type: none"> 手動起動装置 1文字 2 cm²以上 地色……白 文字……赤 取扱い方法 1文字 2 cm²以上 	
19 非常コンセント設備	(2) 非常コンセントボックス	<ul style="list-style-type: none"> 電源開閉器 } 屋内消火栓設備の標識(1)を準用すること。 保護箱 短辺 長辺 200mm以上×250mm以上 1文字 4 cm²以上 文字……発光黄色塗料又は 発光黄色テープ 	
20 無線通信補助設備	(2) 電力・周波数帯域最大許容入力	<ul style="list-style-type: none"> 電源開閉器 } 屋内消火栓設備の標識(1)を準用すること。 保護箱 短辺 長辺 100mm以上×300mm以上 地色……赤 (白) 文字……白 (赤) 入力電力、周波数帯、注意事項 地色……白 文字……黒 (注意事項は赤) (保護箱内に記載する) 	
21 非常電源設備	(1) 非常電源専用受電設備	<ul style="list-style-type: none"> 短辺 長辺 100mm以上×300mm以上 地色……白 文字……黒 	

21 非常電源設備	(2) 自設 家 発 電 備	(1)に準じる。	自家発電設備 (消防用設備非常電源)
	(3) 蓄設 電 池 備	(1)に準じる。	蓄電池設備 (消防用設備非常電源)
22 消火器 の 位 置 表 示	(1) 消 火 器 の 位 置 表 示	短辺 長辺 80mm以上×240mm以上 地色……赤 文字……白 ピクトグラムは90mm角以上 地色……赤 図……白	消火器  (蓄光式)
	(2) 大の 型位 消置 火表 器示	短辺 長辺 150mm以上×600mm以上 地色……赤 文字……白	大型消火器

備考

- 縦書き横書きは問わない。
- 目的をそこなわない範囲で色調、大きさ等の変更を認めることができる。ただし、寸法は幅と長さを概ねこの数値の比率とする。

2 鳥取県東部広域行政管理組合火災予防条例施行規則第10条に掲げる標識・掲示板及び表示板の表示基準は次のとおりとする。

種別	区分	表示基準	色		大きさ		設置場所
			地	文字	幅 cm 以上	長さ cm 以上	
燃料電池発電設備			白	黒	15	30	当該設備のある場所の入口又は直近の見やすい位置
変電設備			白	黒	15	30	
急速充電設備			白	黒	15	30	
発電設備			白	黒	15	30	
蓄電池設備			白	黒	15	30	
水素ガスを充てんする気球の掲揚場所			赤	白	30	60	当該場所の入口又は棚等の要所で見やすい位置
消防長又は消防署長の指定する喫煙等の禁止場所		  	赤	白	25	50	当該指定場所又は客席内の各部分から見やすい位置

区 分 種 別		表 示 基 準	色		大 き さ		設 置 場 所
			地	文 字	幅 cm 以上	長 さ cm 以上	
喫 煙 場 所		喫 煙 所	白	黒	10	30	当該設備のある場所の 入口又は直近の見やす い位置
移 動 タ ン ク	危	危	黒	黄 反 射 塗 料	30	30	車両前後部の見やす い位置
	指定可燃物	指 定 可 燃 物	黒	黄 反 射 塗 料	30	30	
少 量 危 険 物 貯 蔵 取 扱 所		最 品 類 少 大 数 量 名 別 危 険 物 貯 蔵 取 扱 所	白	黒	30	60	貯蔵し、又は取り扱う 場所の入口もしくは直 近の見やすい位置
指 定 可 燃 物 貯 蔵 取 扱 所		最 品 類 指 大 数 量 名 別 可 燃 物 貯 蔵 取 扱 所	白	黒	30	60	
		可 燃 性 液 体 類 等 を 貯 蔵 し 、 又 は 取 り 扱 う 場 合					
火 気 厳 禁		火 気 厳 禁	赤	白	30	60	

区分 種別	表示基準	色		大きさ		設置場所														
		地	文字	幅 cm 以上	長さ cm 以上															
火気注意	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">火気注意</div>	赤	白	30	60	貯蔵し、又は取り扱う場所の入口もしくは直近の見やすい位置														
禁水	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">禁水</div>	青	白	30	60															
劇場等	定員表示板	(表) <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> 劇場名 定員 名 鳥取県東部広域行政管理組合消防局 </div> (裏) <table border="1" style="border-collapse: collapse; text-align: center; width: 100%;"> <tr> <td style="padding: 2px;">定員内訳</td> <td style="padding: 2px;">いす席</td> <td style="padding: 2px;">名</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;"></td> <td style="padding: 2px;">立見席</td> <td style="padding: 2px;">名</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;"></td> <td style="padding: 2px;">その他</td> <td style="padding: 2px;">名</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="padding: 2px;">年 月 日</td> </tr> </table>		定員内訳	いす席	名		立見席	名		その他	名	年 月 日			白	黒	30	25	当該劇場等の入口の見やすい位置
定員内訳	いす席	名																		
	立見席	名																		
	その他	名																		
年 月 日																				
劇場等	満員札	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> 満員 只今満員です。しばらくお待ちください。 </div> 文句は変更して差支えない。		赤	白	25	50	当該劇場等の入口の見やすい位置												

備考

- 1 縦書き横書きは問わない。
- 2 目的をそこなわない範囲で色調、大きさ等の変更を認めることができる。ただし、寸法は幅と長さを概ねこの数値の比率とする。
- 3 表示基準を基本とするが、多言語等を併記することができる。

附 則（昭和53年5月1日鳥取県東部広域行政管理組合消防局告示第3号）
この告示は、公布の日から施行する。

附 則（平成2年5月10日鳥取県東部広域行政管理組合消防局告示第1号）
この告示は、平成2年5月23日から施行する。

附 則（平成11年9月21日鳥取県東部広域行政管理組合消防局告示1号）
この告示は、平成11年10月1日から施行する。

附 則（平成15年11月26日鳥取県東部広域行政管理組合消防局告示第1号）
この告示は、平成15年12月1日から施行する。

附 則（令和2年6月26日鳥取県東部広域行政管理組合消防局告示第2号）
この告示は、令和2年7月1日から施行する。